



参考 燃烧器具交換・安全機器普及状況等の推移について(確定版)


① 報告回収率

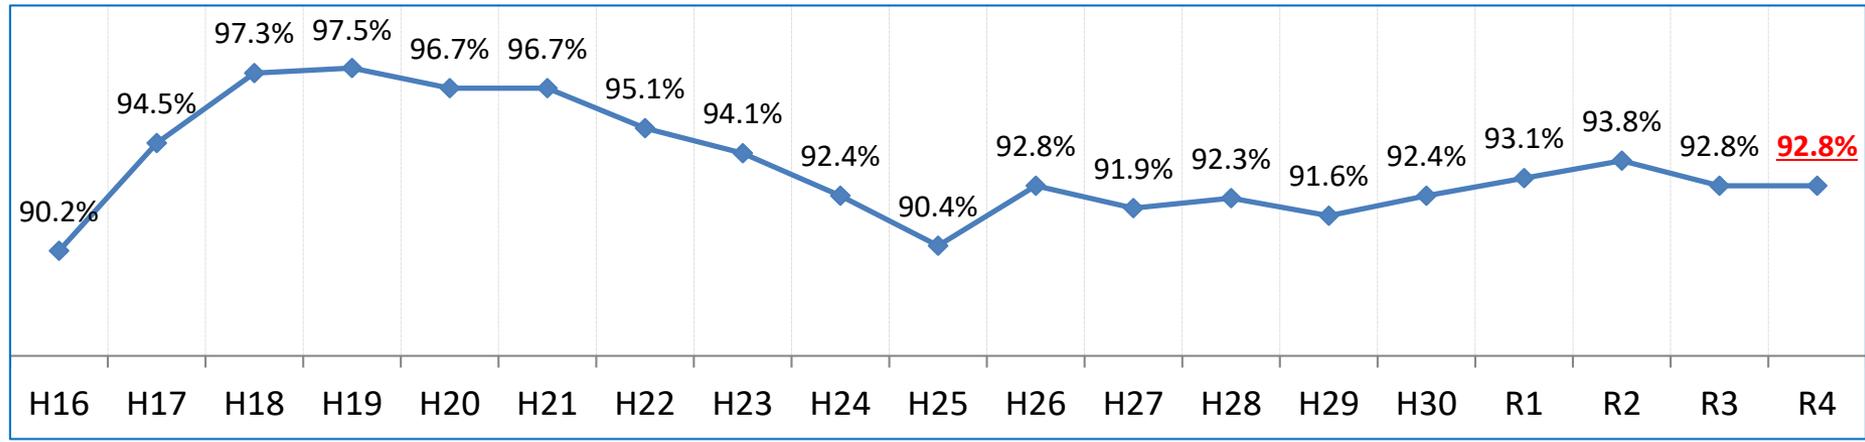


① 配布・報告回収事業者数

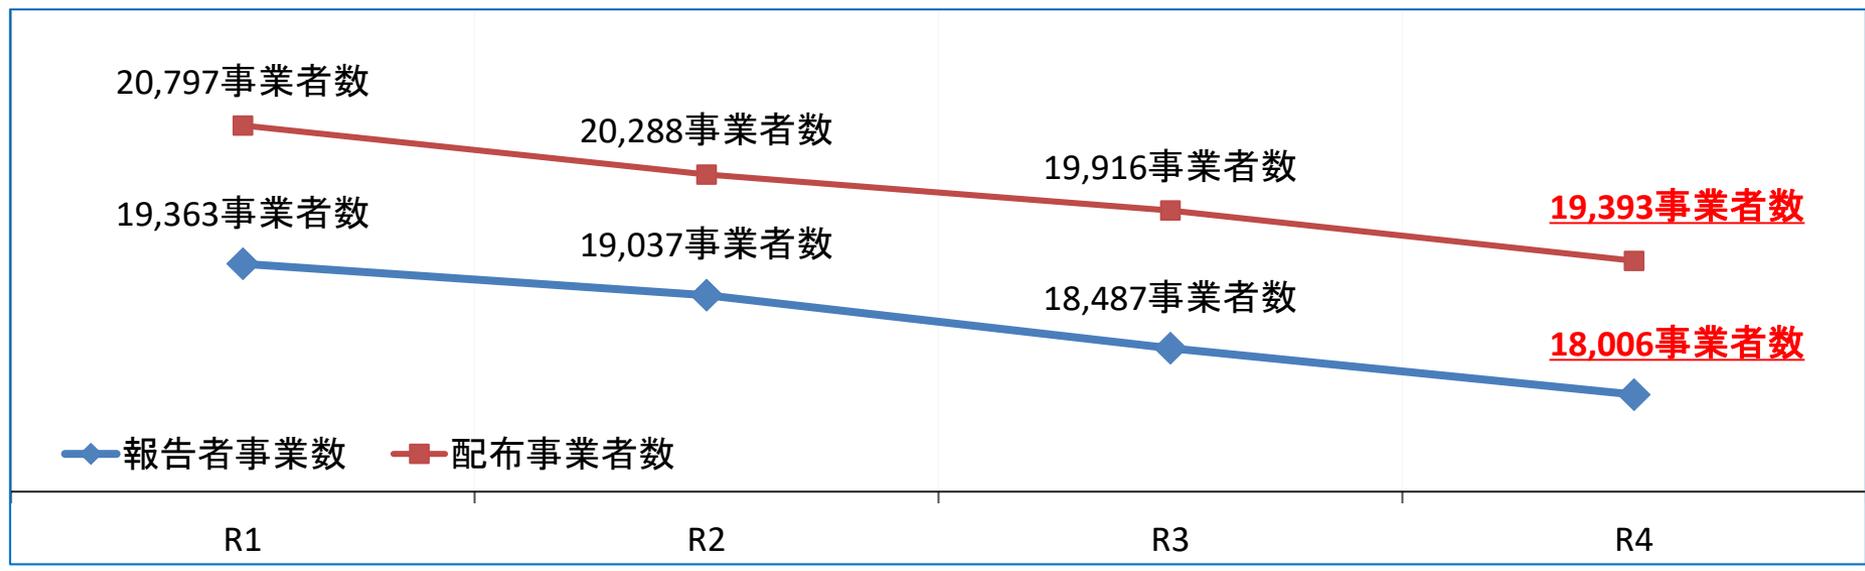


② 報告書回収事業所の監督所管別

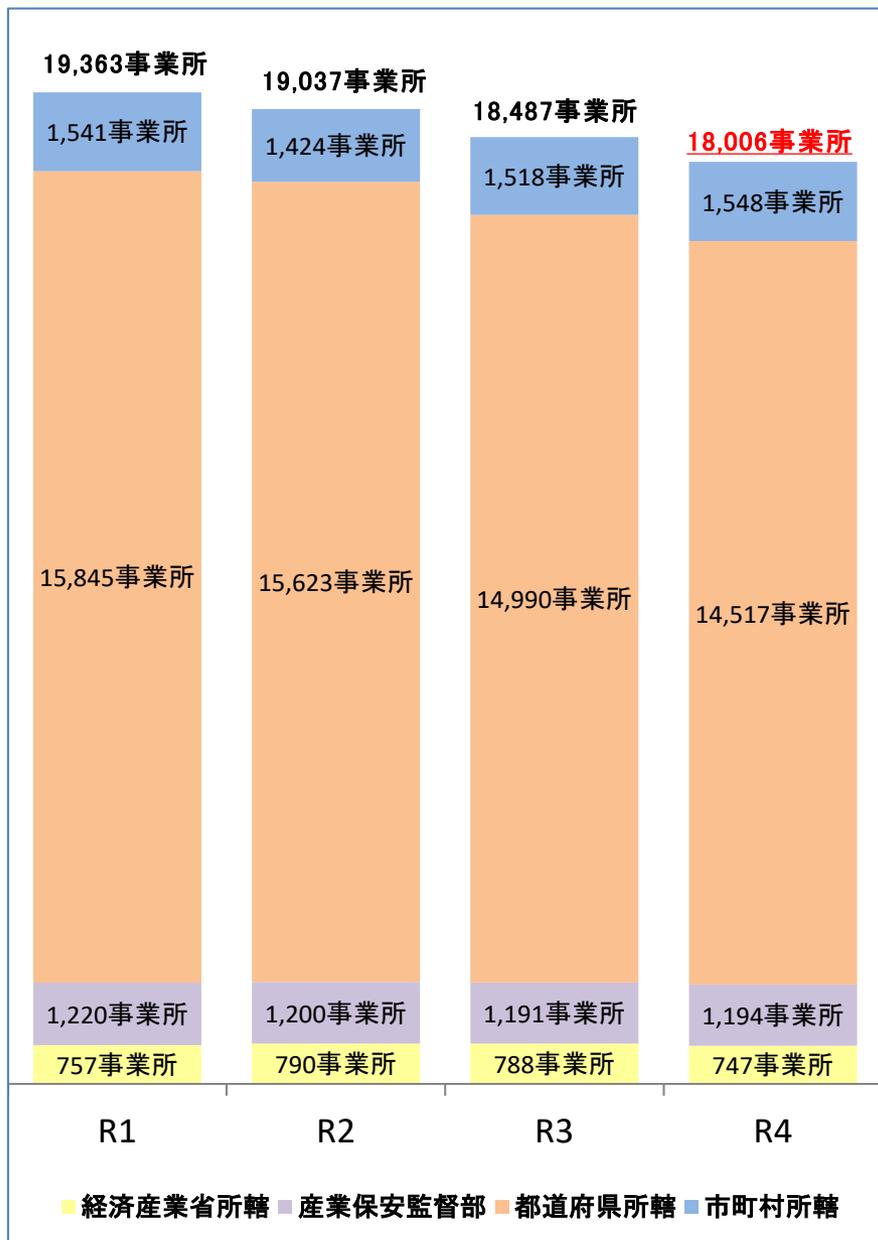

③ 消費者戸数

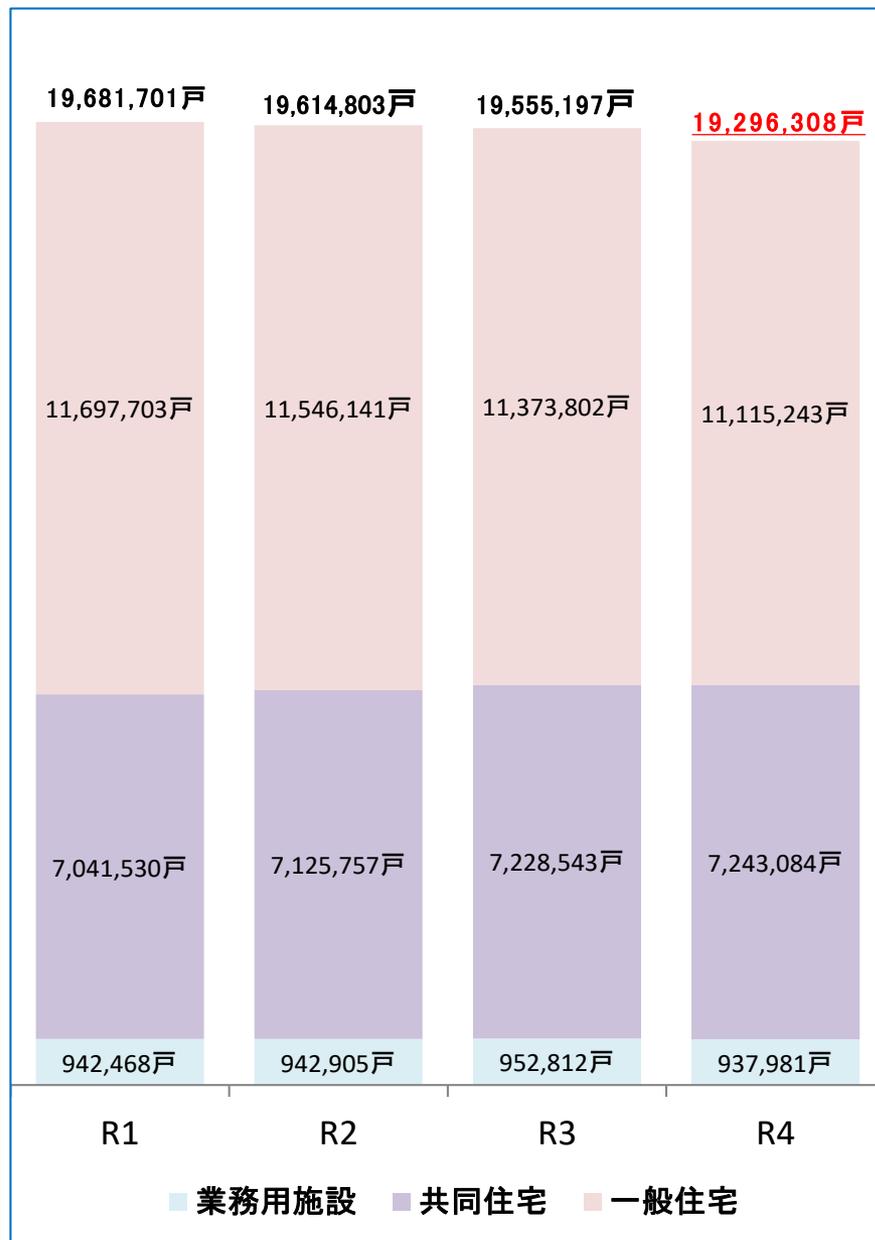


④ 燃烧器具未交换数

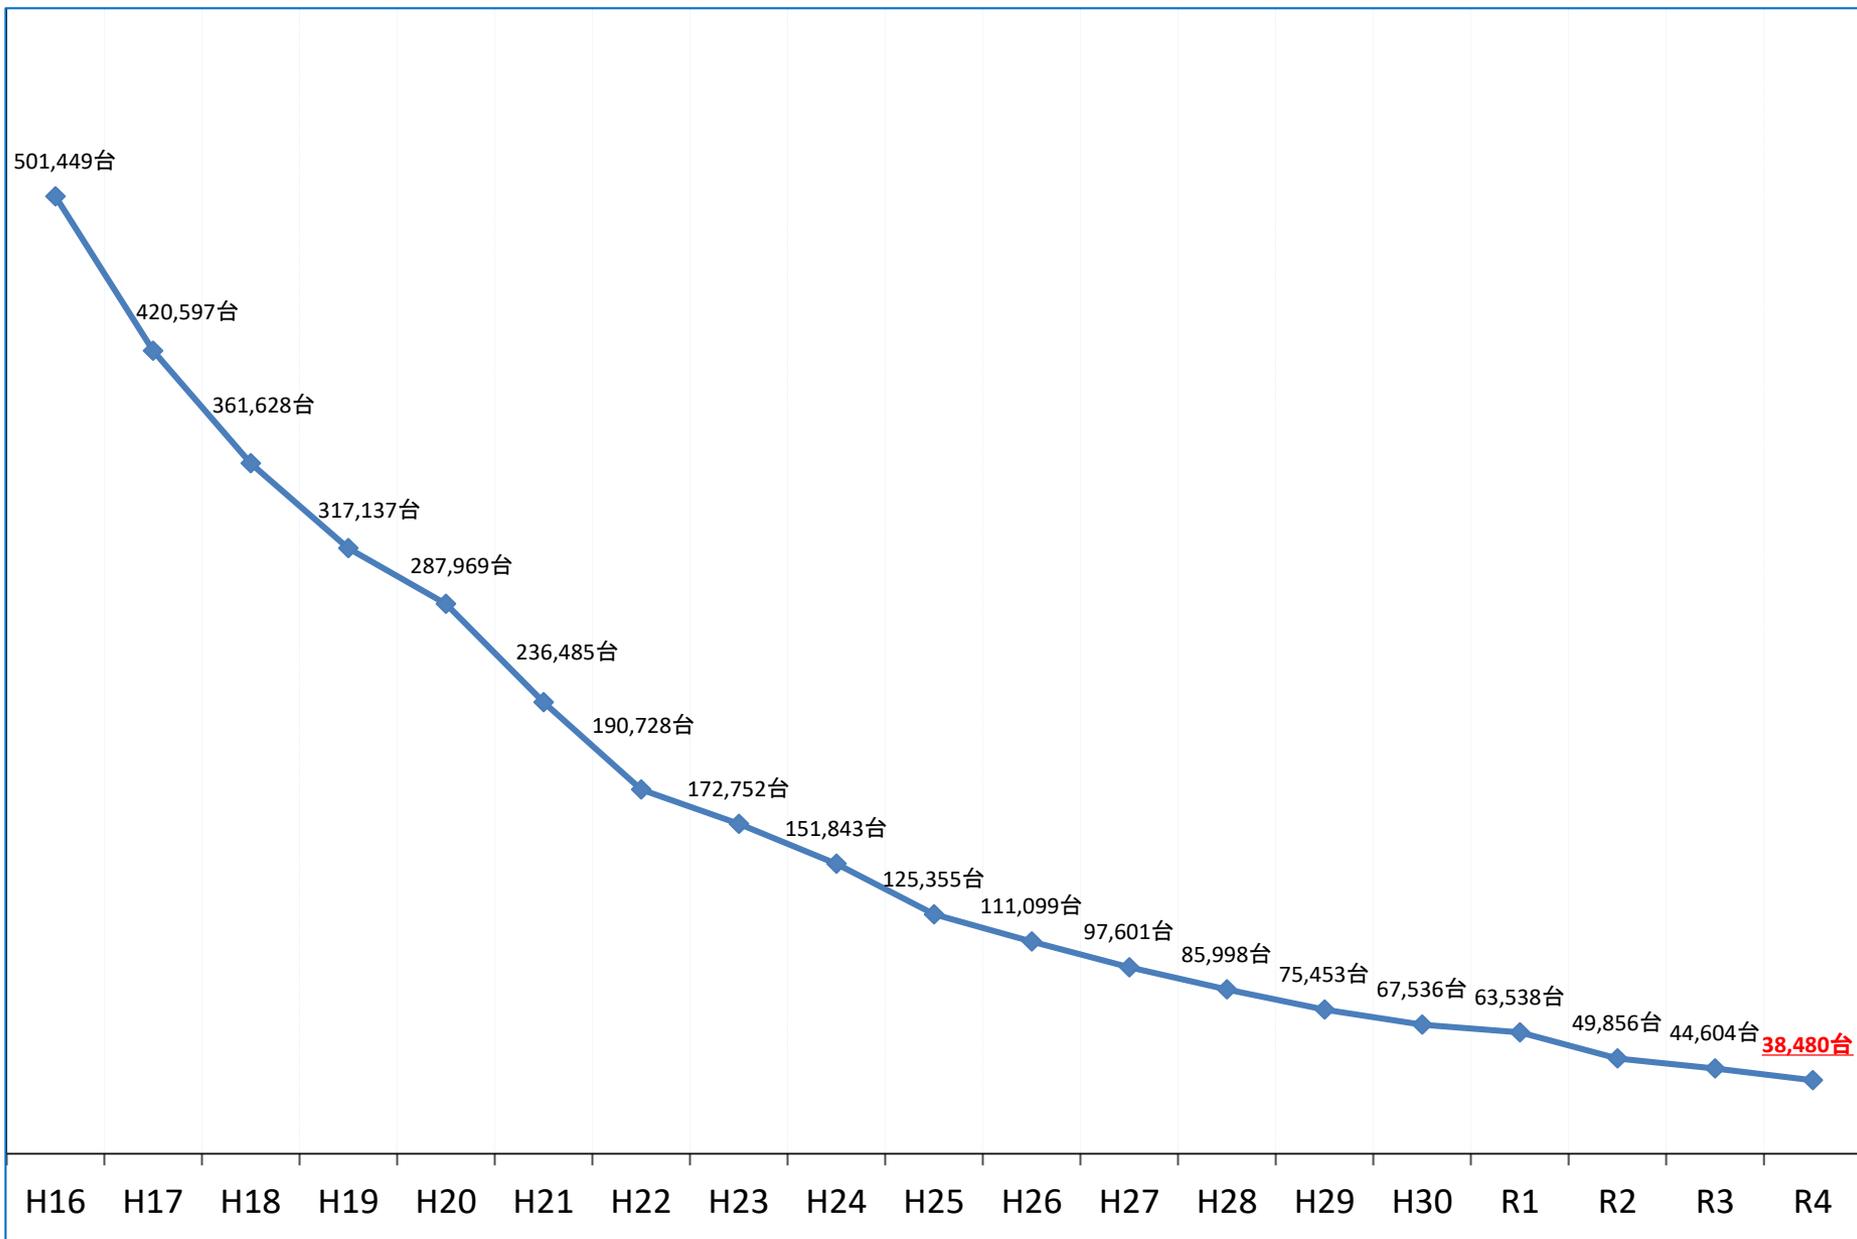


⑤ 業務用換気警報器設置率等


法定周知以外の周知率

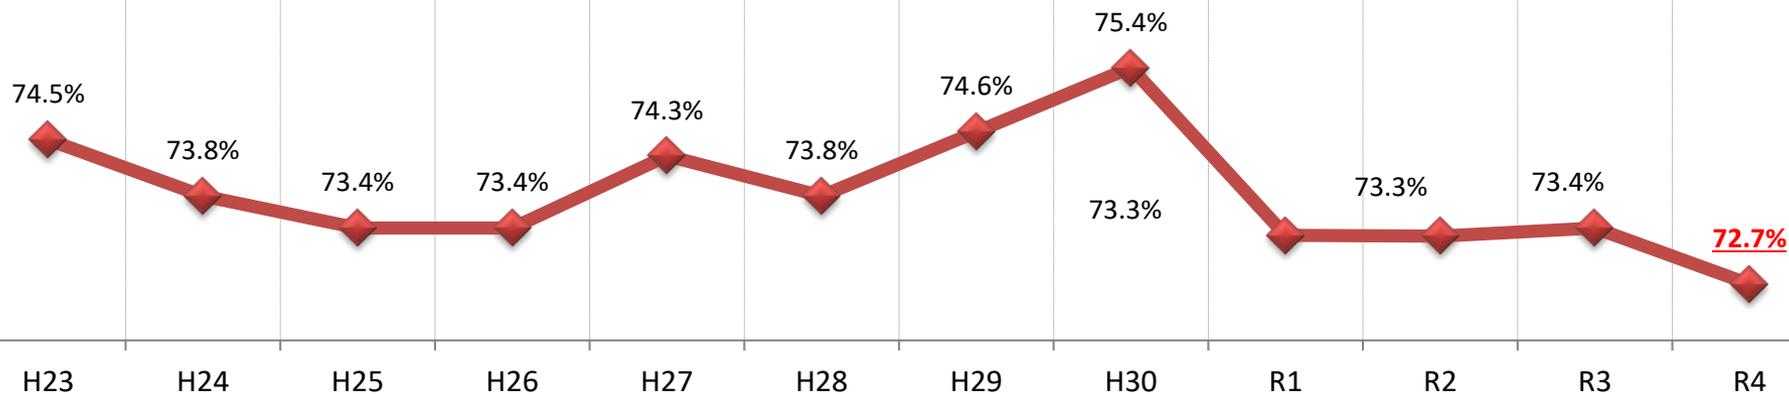

業務用換気警報器設置率

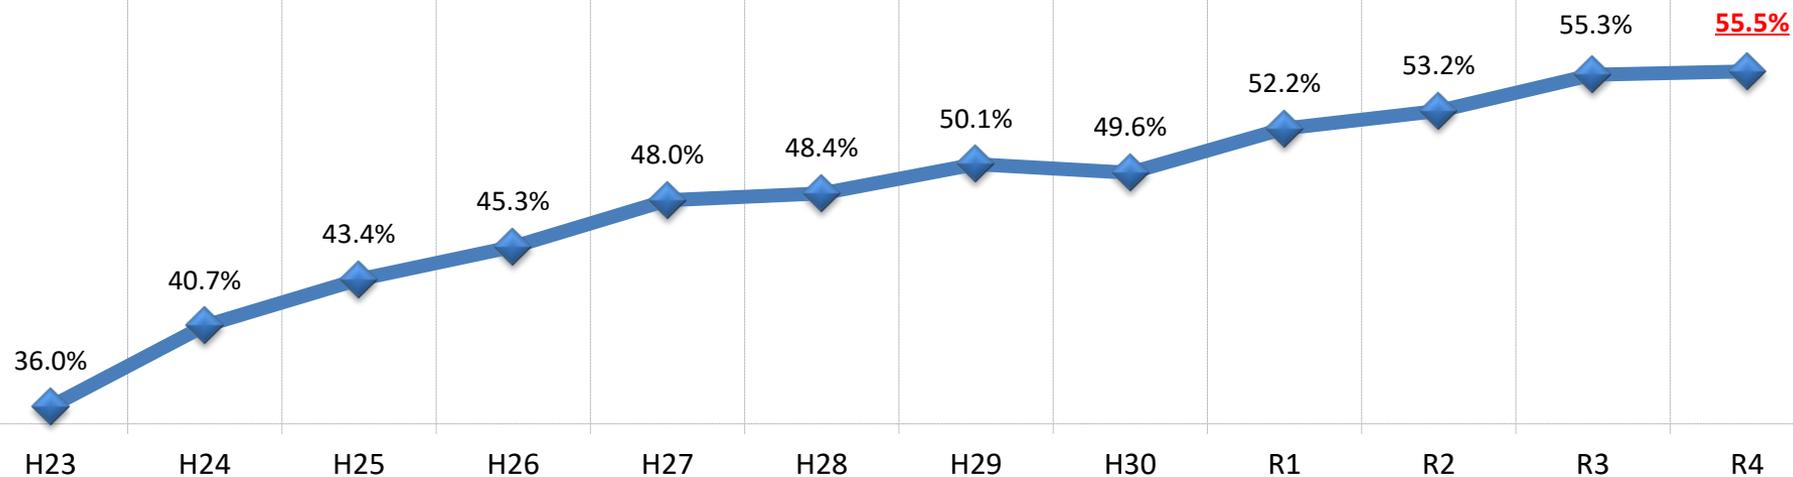


⑥ 業務用施設SB(EB)メータガス警報器連動率

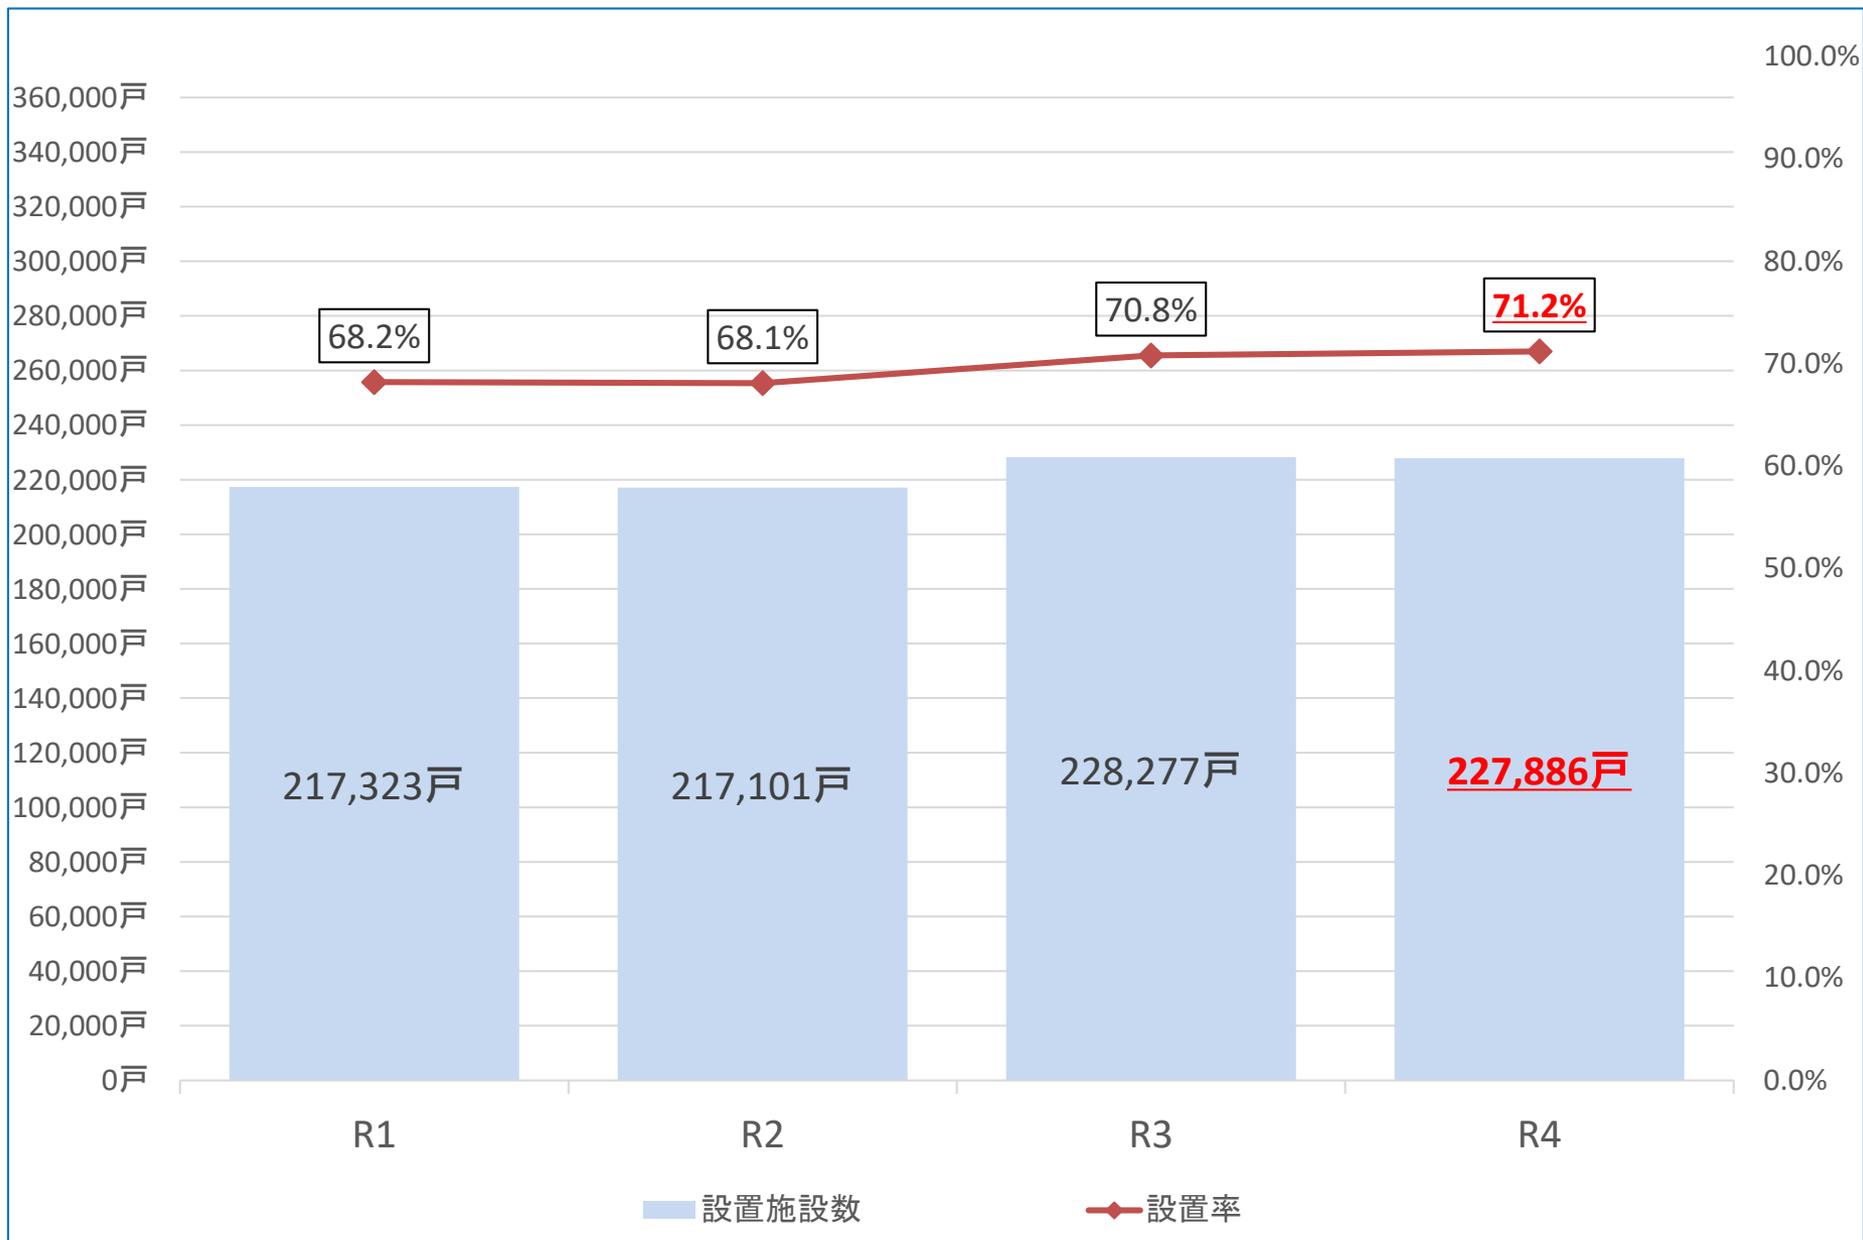


※連動不要(屋外)の戸数は除外して連動率を計算


⑦ -1バルク貯槽20年検査実施数

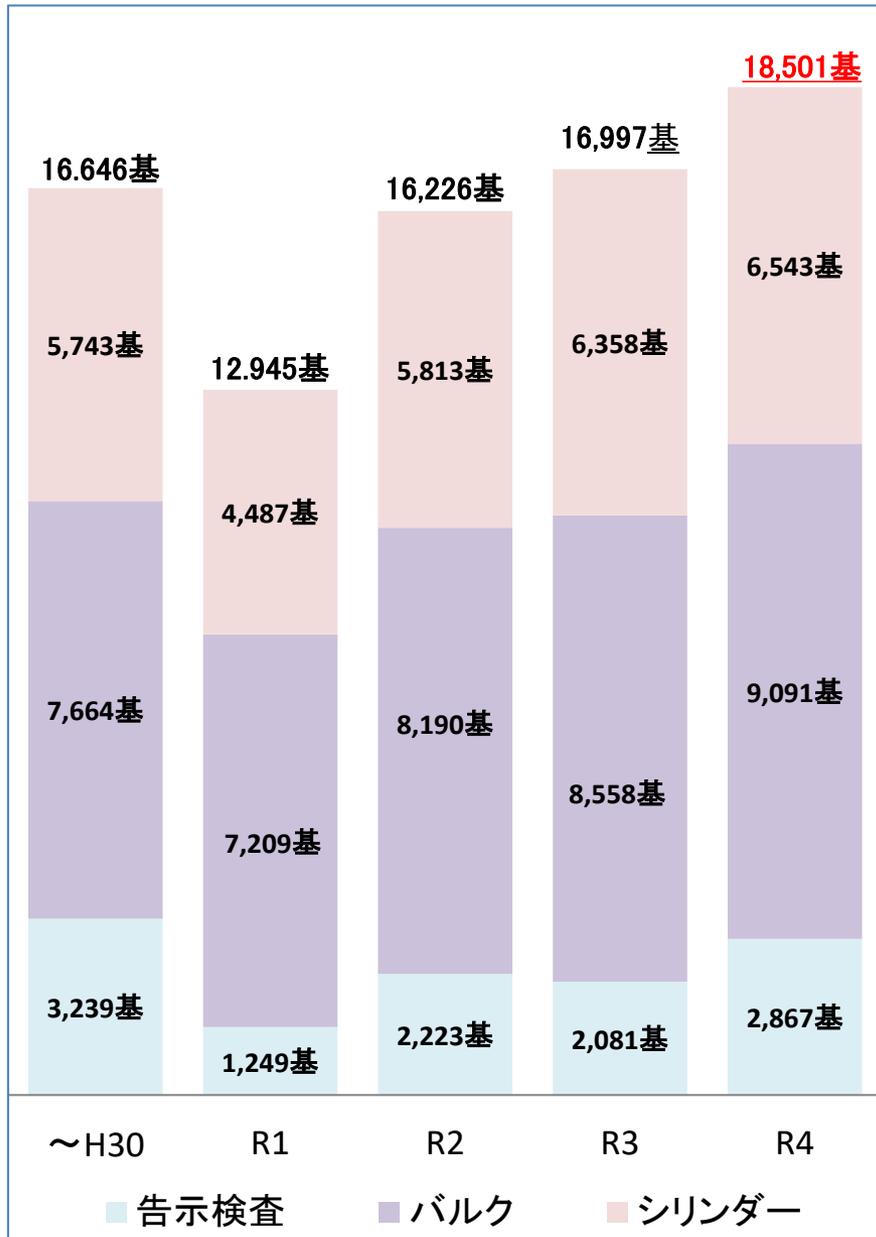

⑦ -2バルク貯槽20年検査予定数

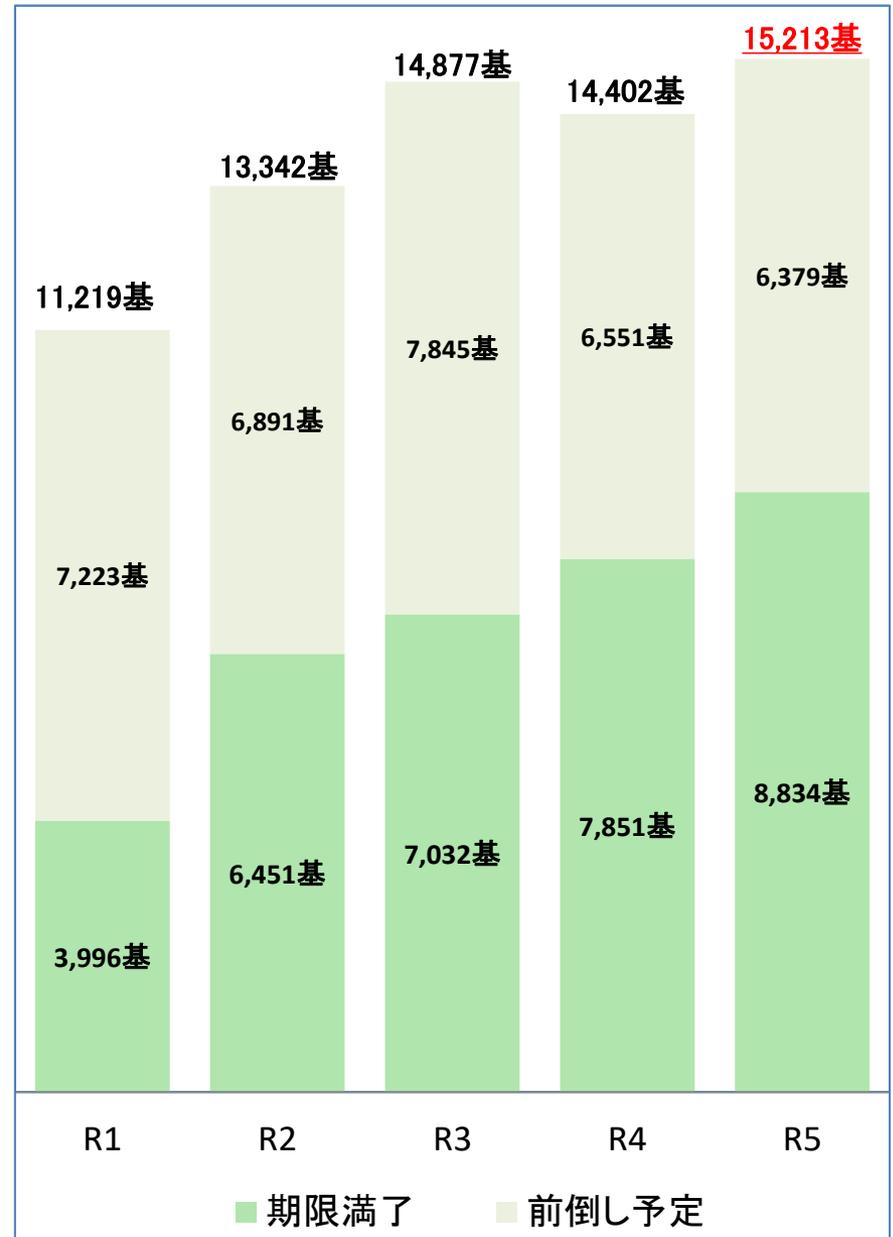


⑧集中監視システム設置率等

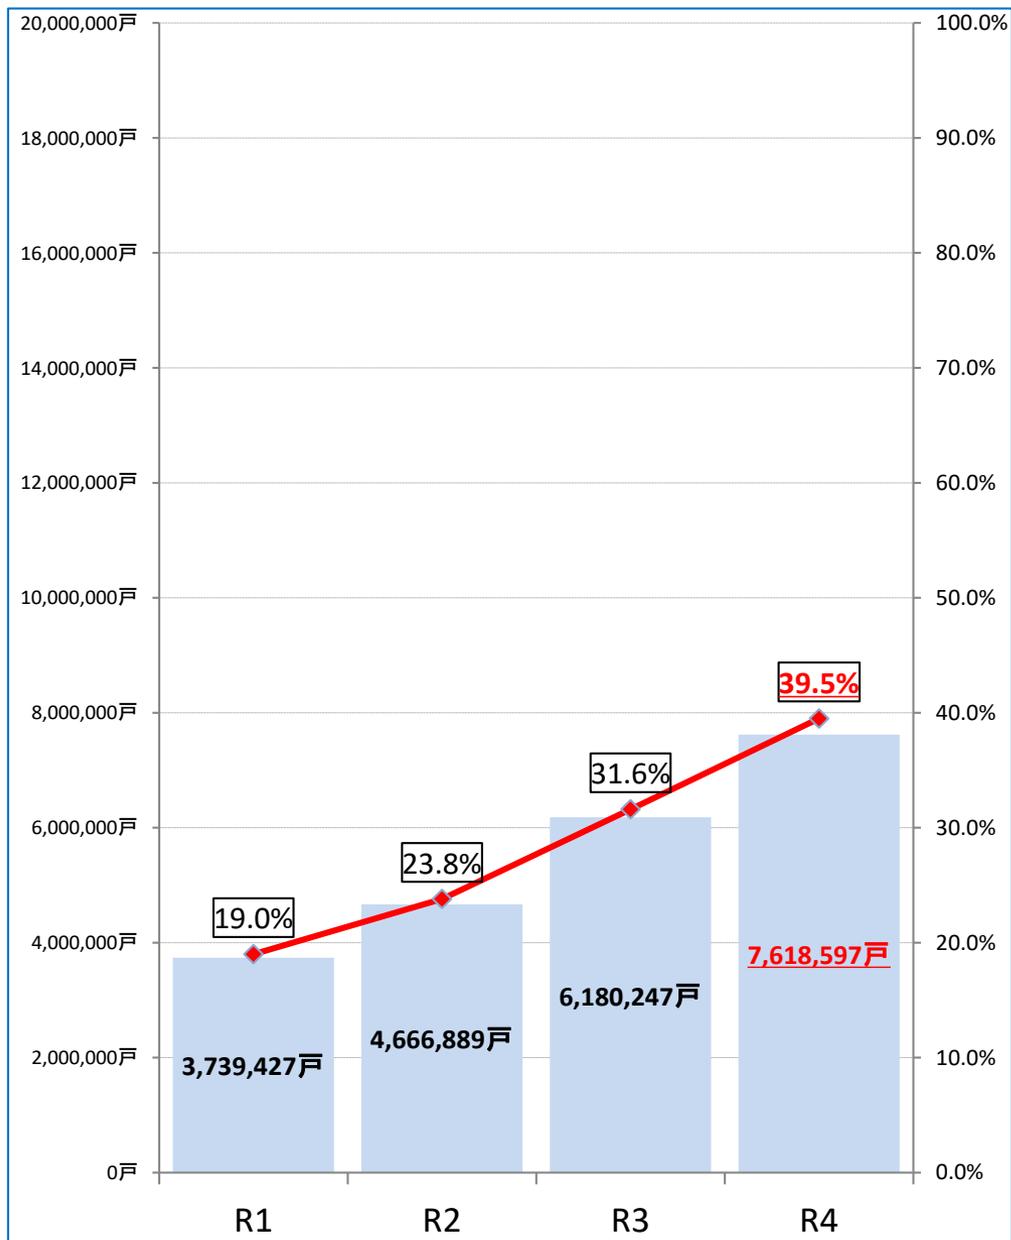


⑨容器流出防止地域への対応

R4 洪水浸水想定区域の施設数
3,277,288施設

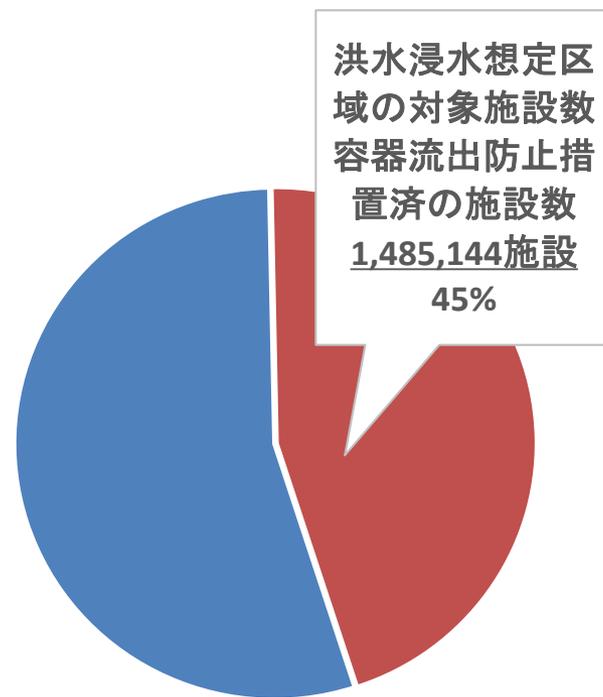


※ 洪水浸水想定区域(想定最大規模)問わず
容器流出防止措置済の施設数 **2,993,022施設**


⑩ -1-1. マイコンメータ等設置率

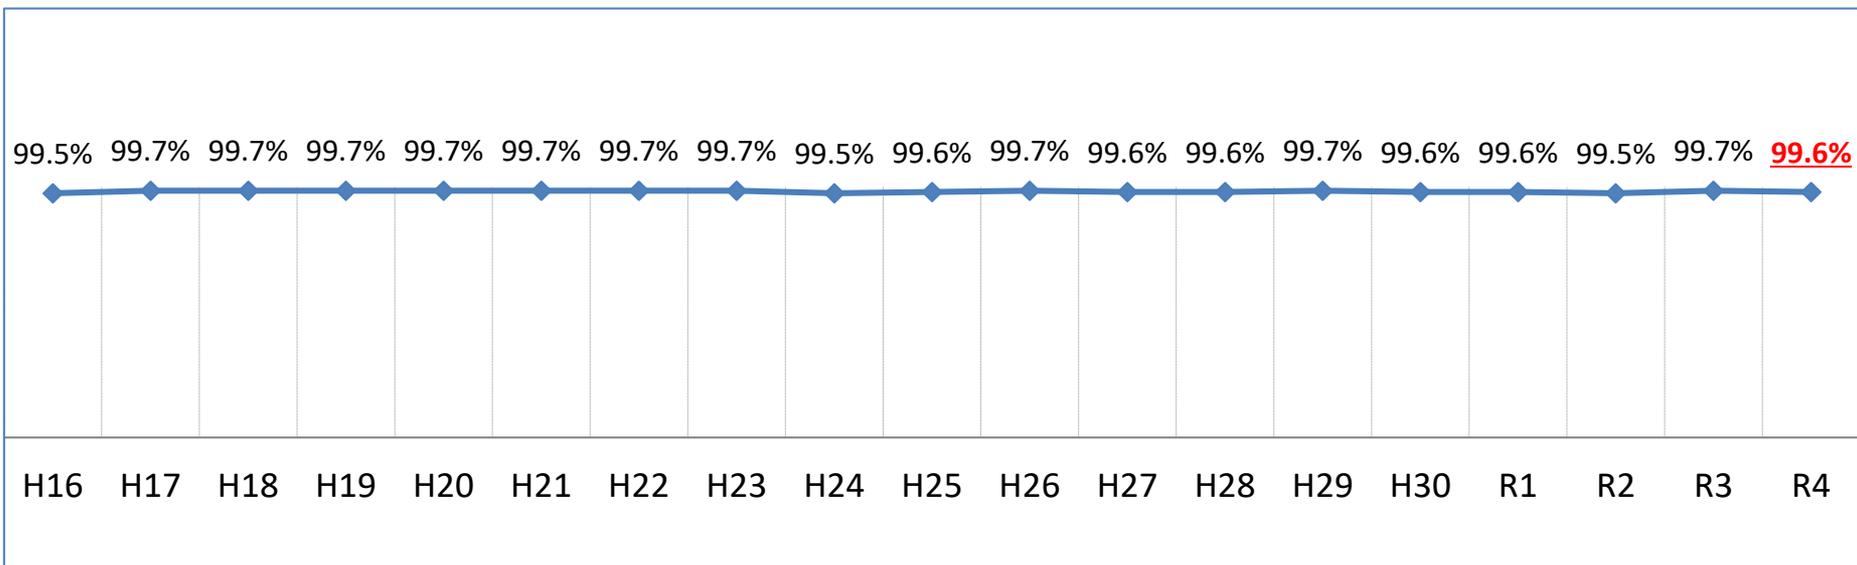


⑩ -1-2. マイコンメータ等期限切れ率

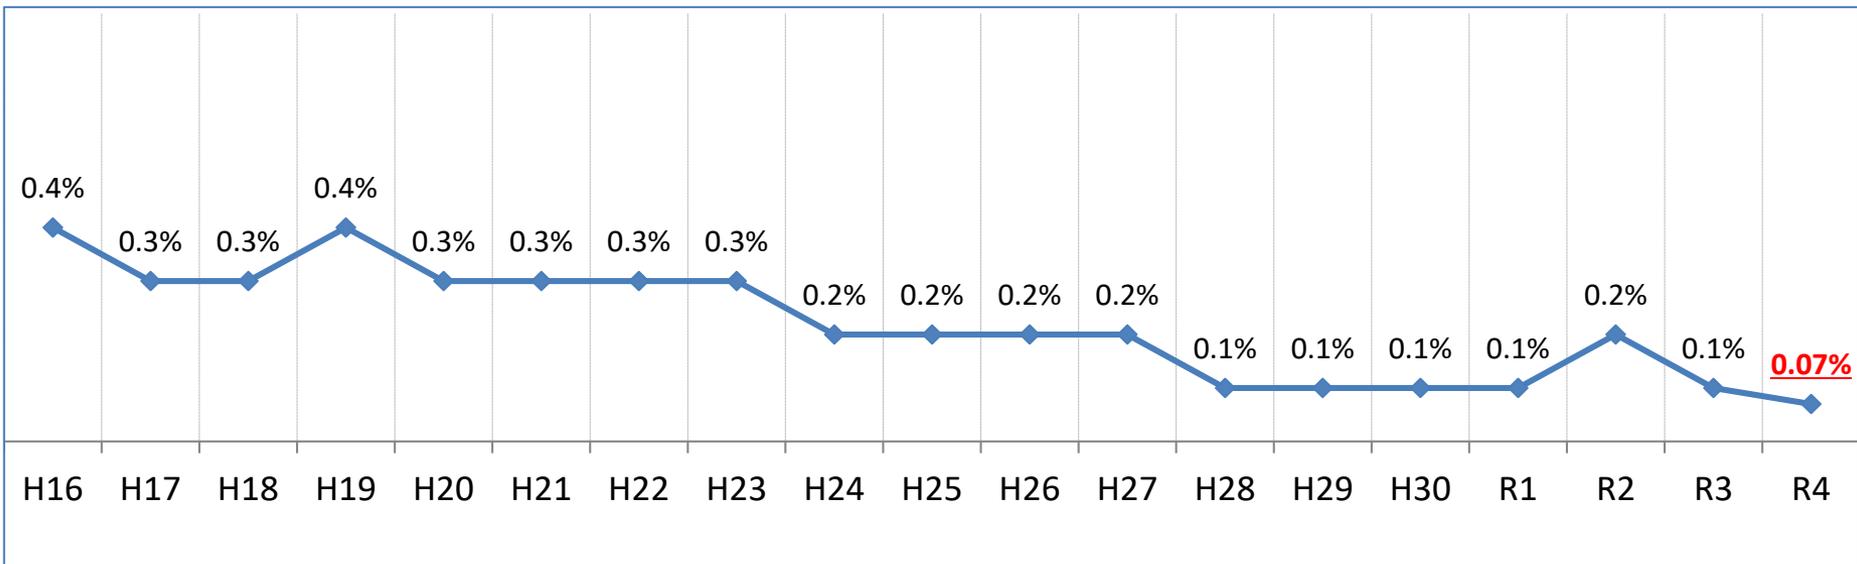


⑩ -1-3.マイコンメータ等期限切れ数

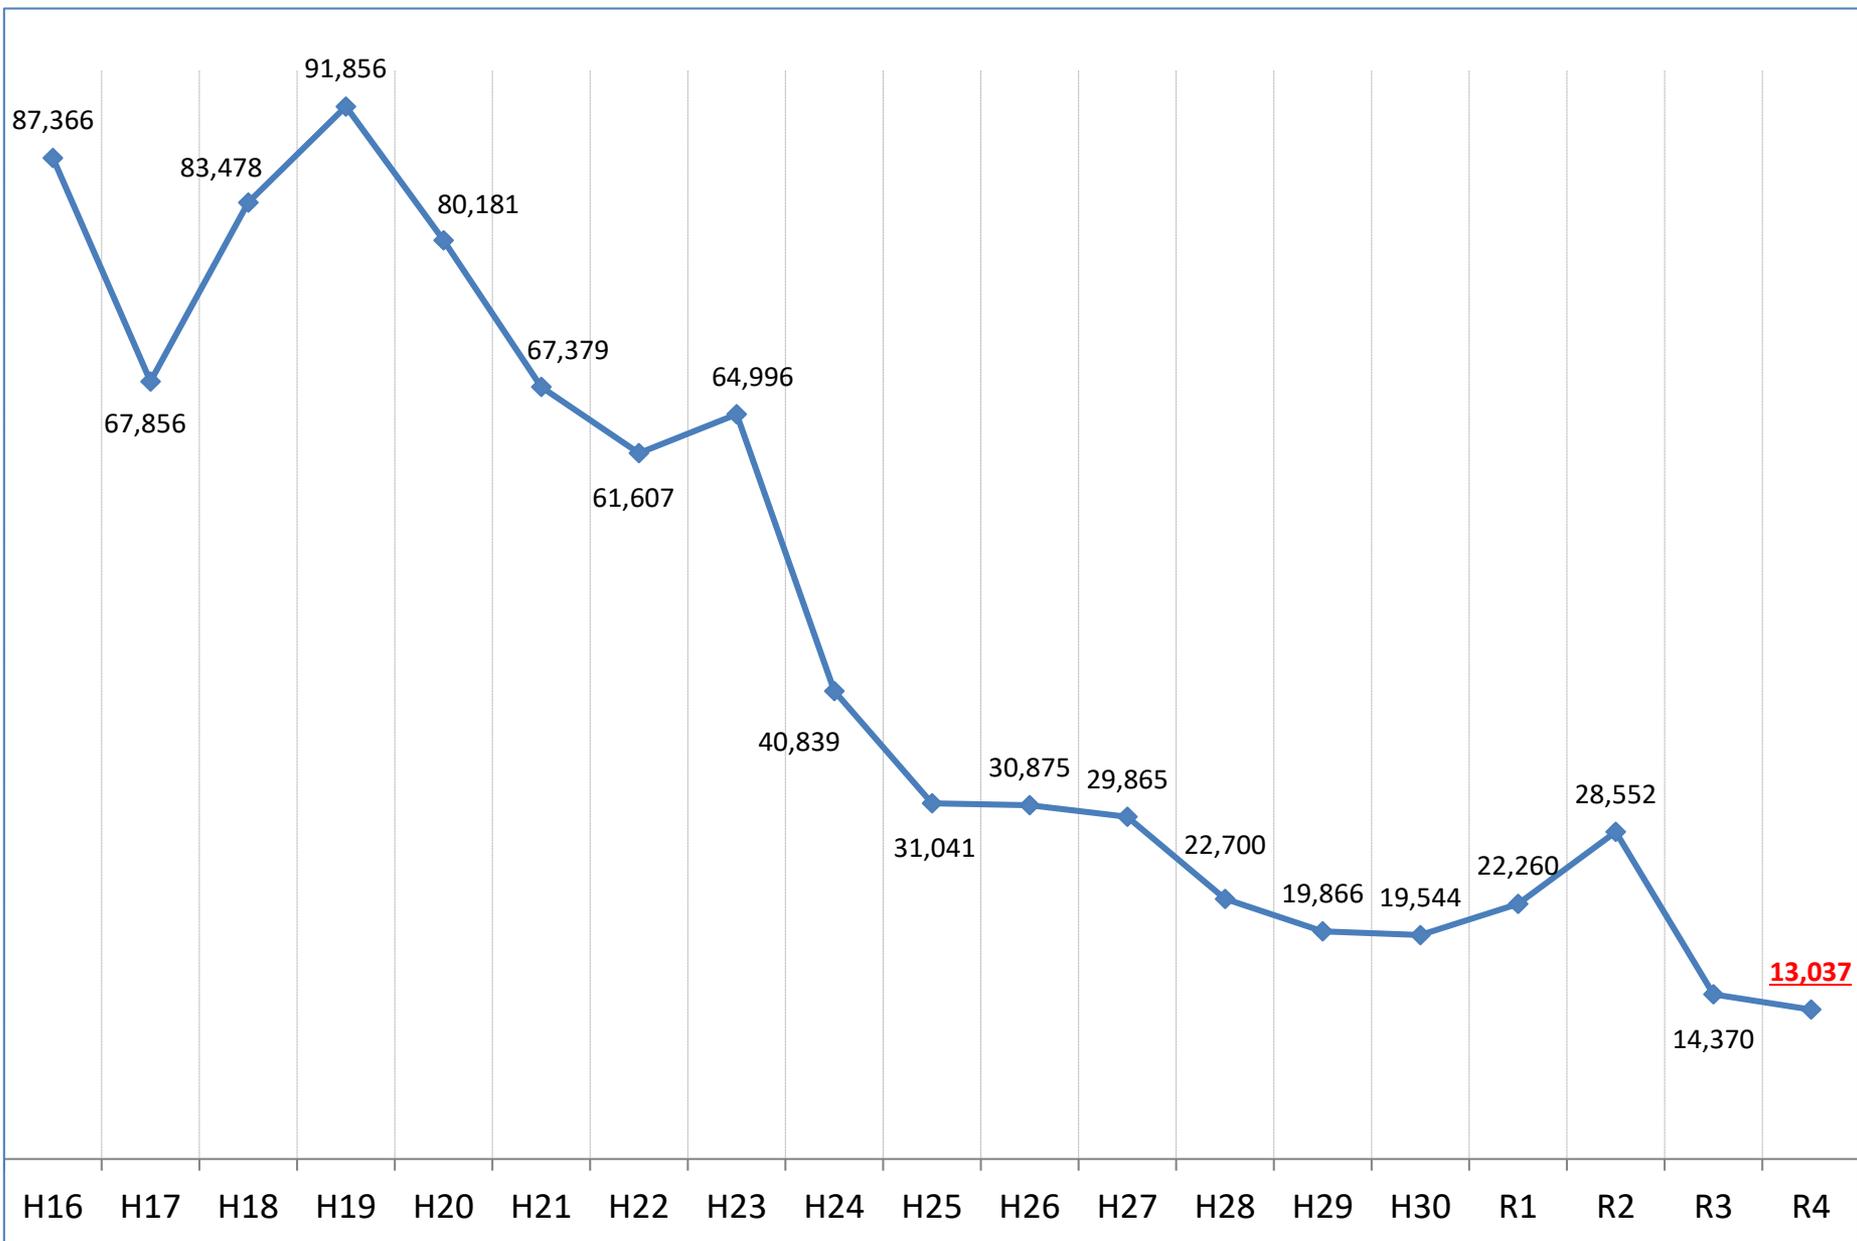


⑩ー2 ヒューズガス栓等設置率

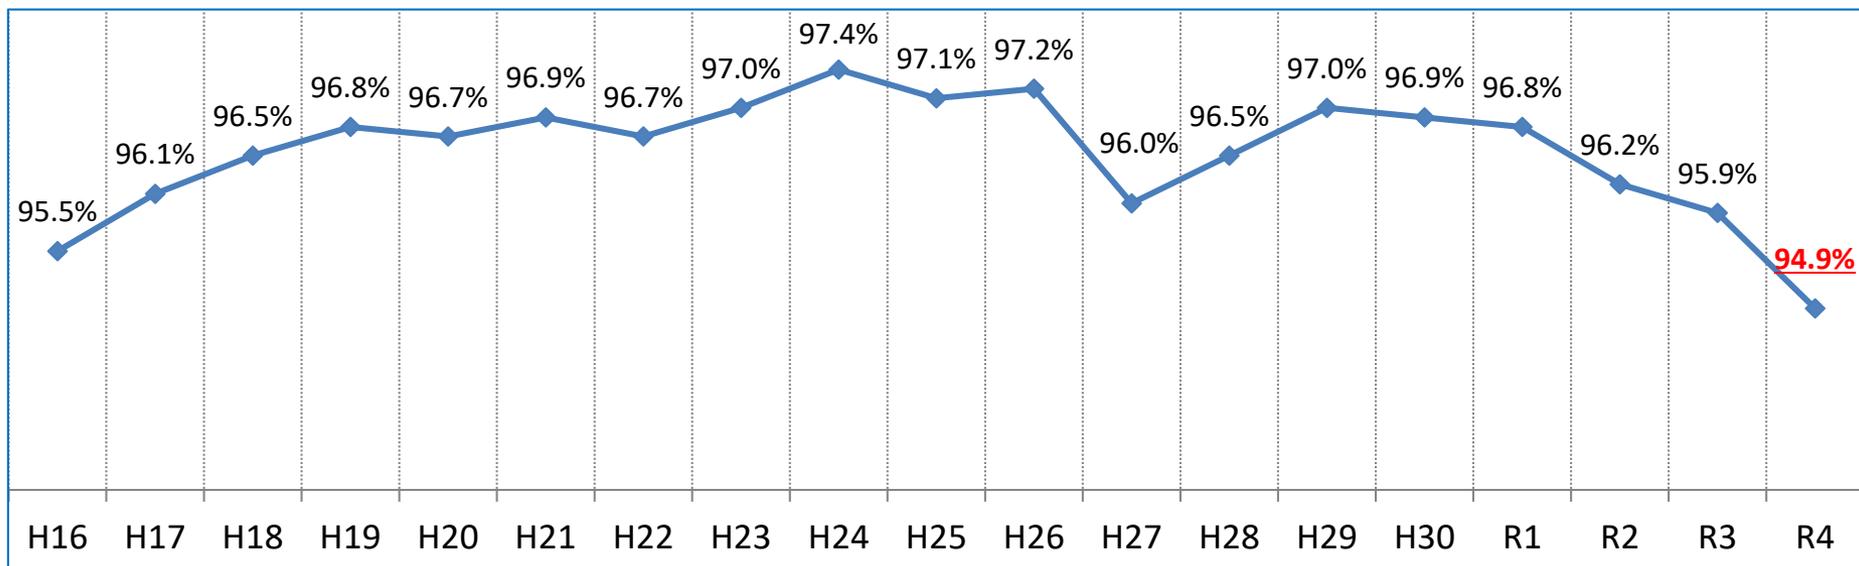


⑩ー3 ガス警報器設置率

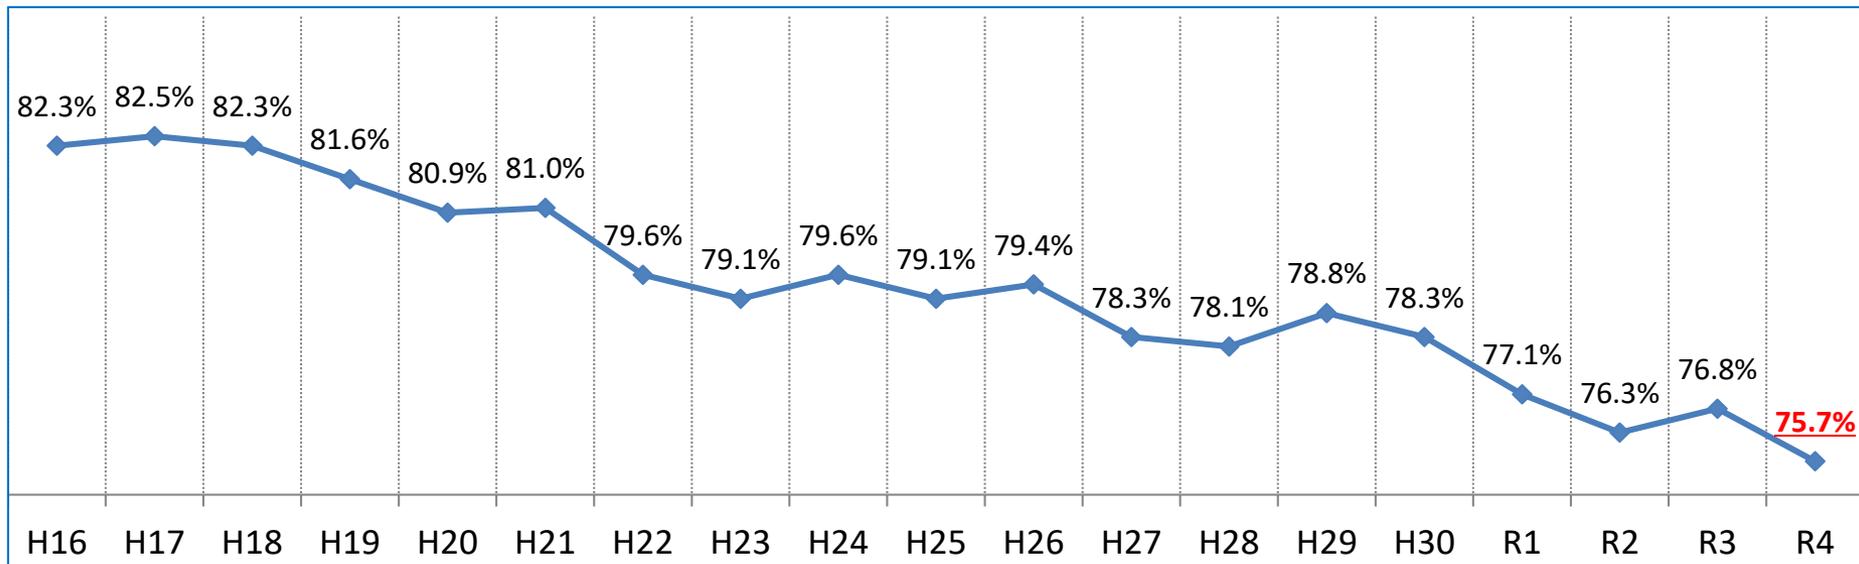


⑩ -3-2. ガス警報器製造から5年経過率

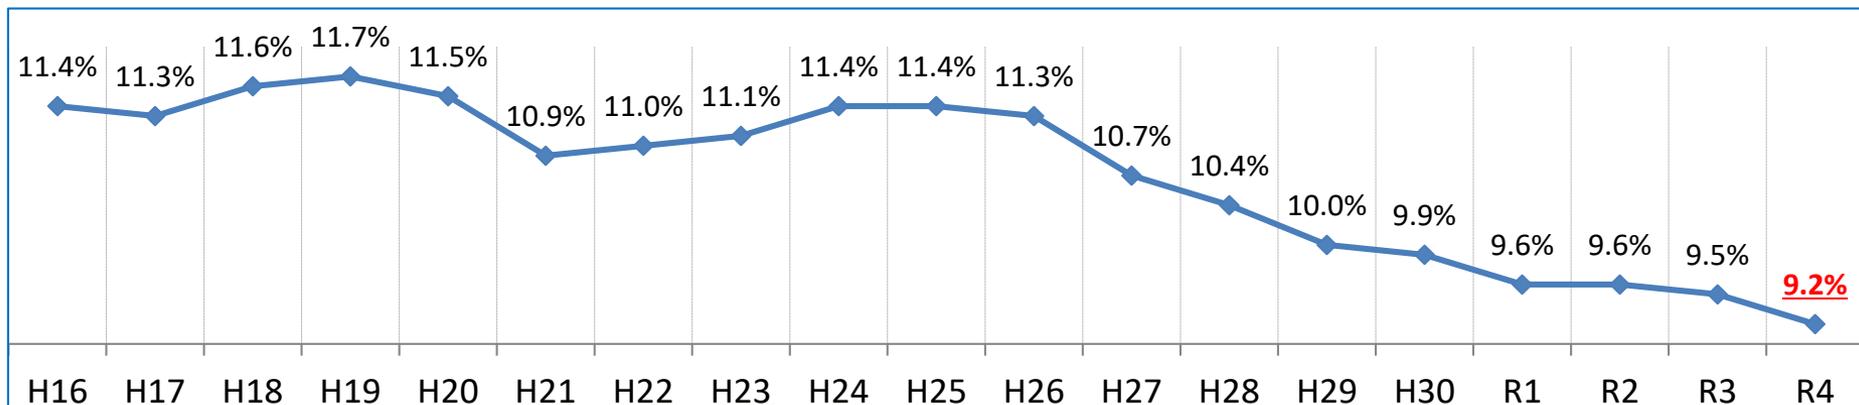

⑩ -3-3. ガス警報器製造から5年経過数

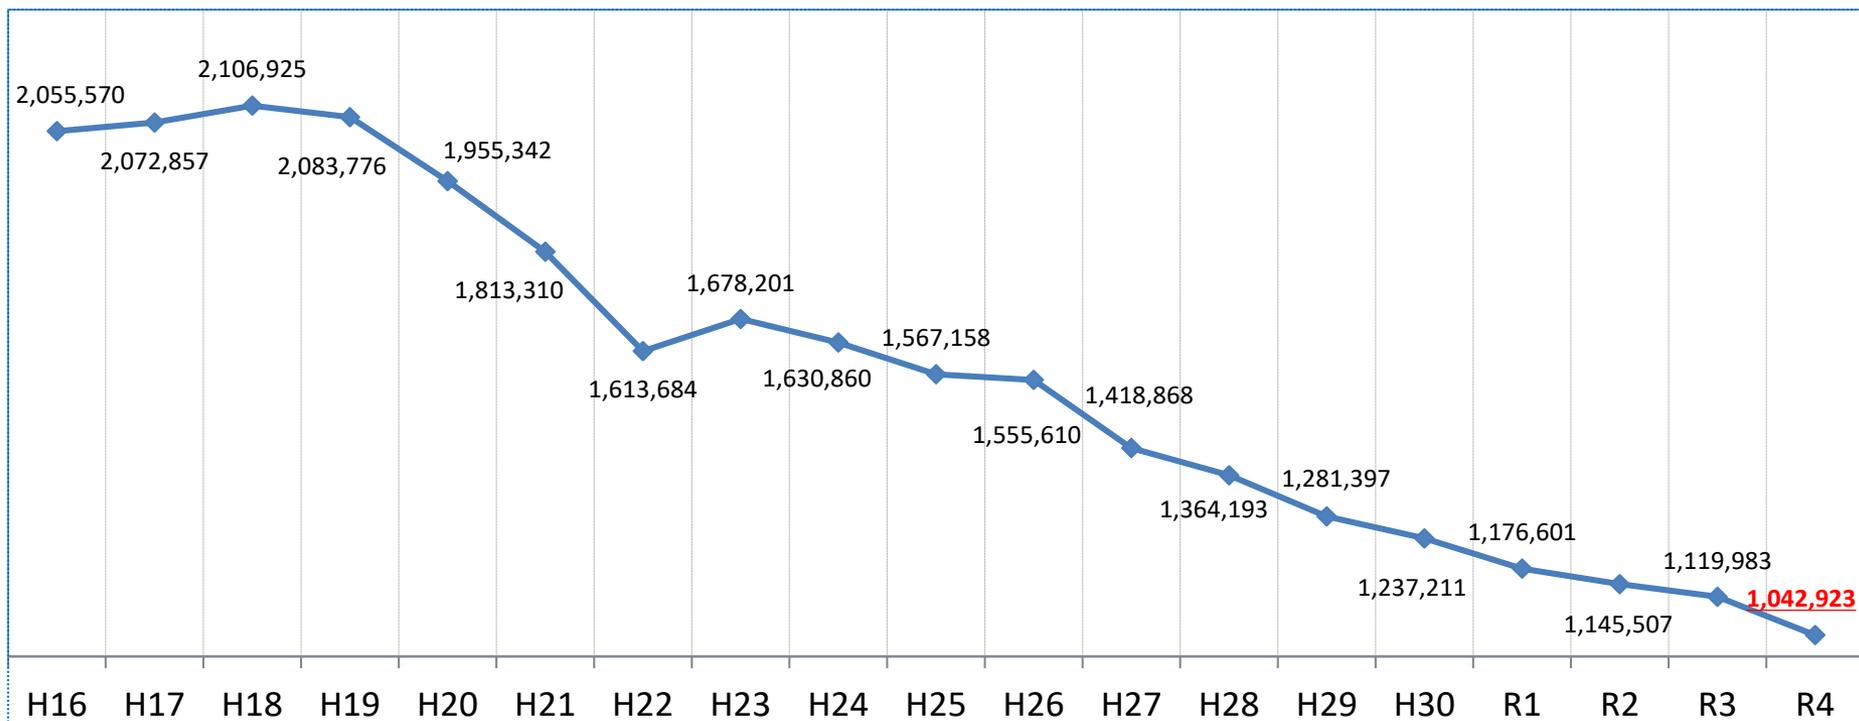

⑩ -4-1. 調整器製造から7年又は10年経過施設率

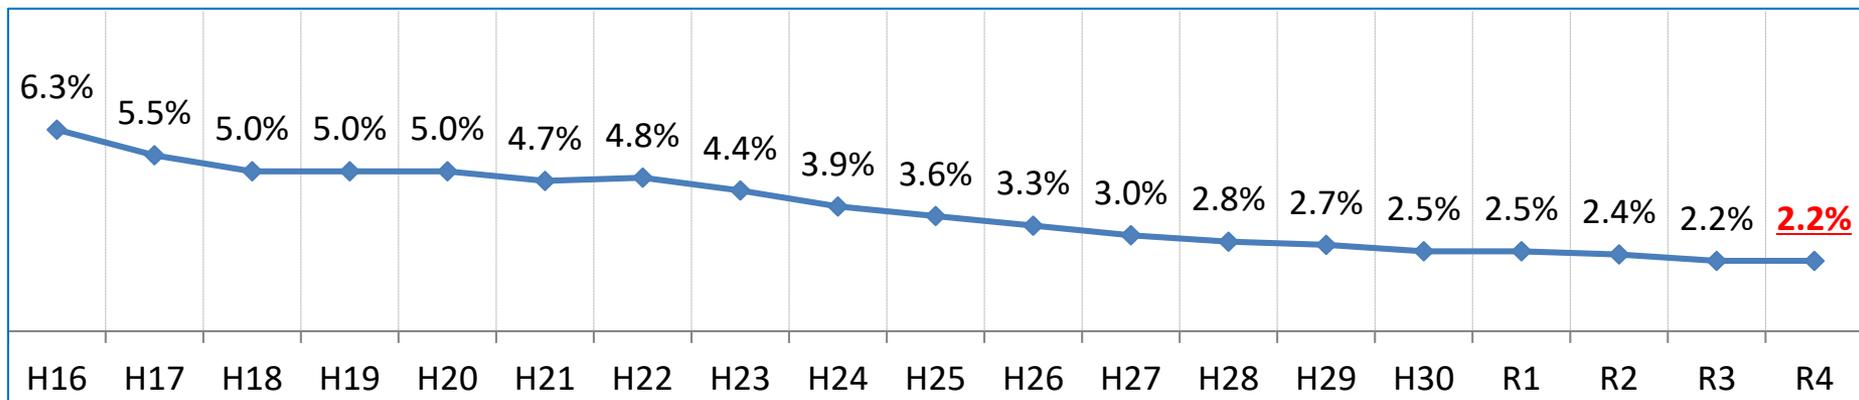

⑩ -4-2. 調整器製造から7年又は10年経過施設数

